


AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ z MODUŁEM ALARMOWYM MD-2Z

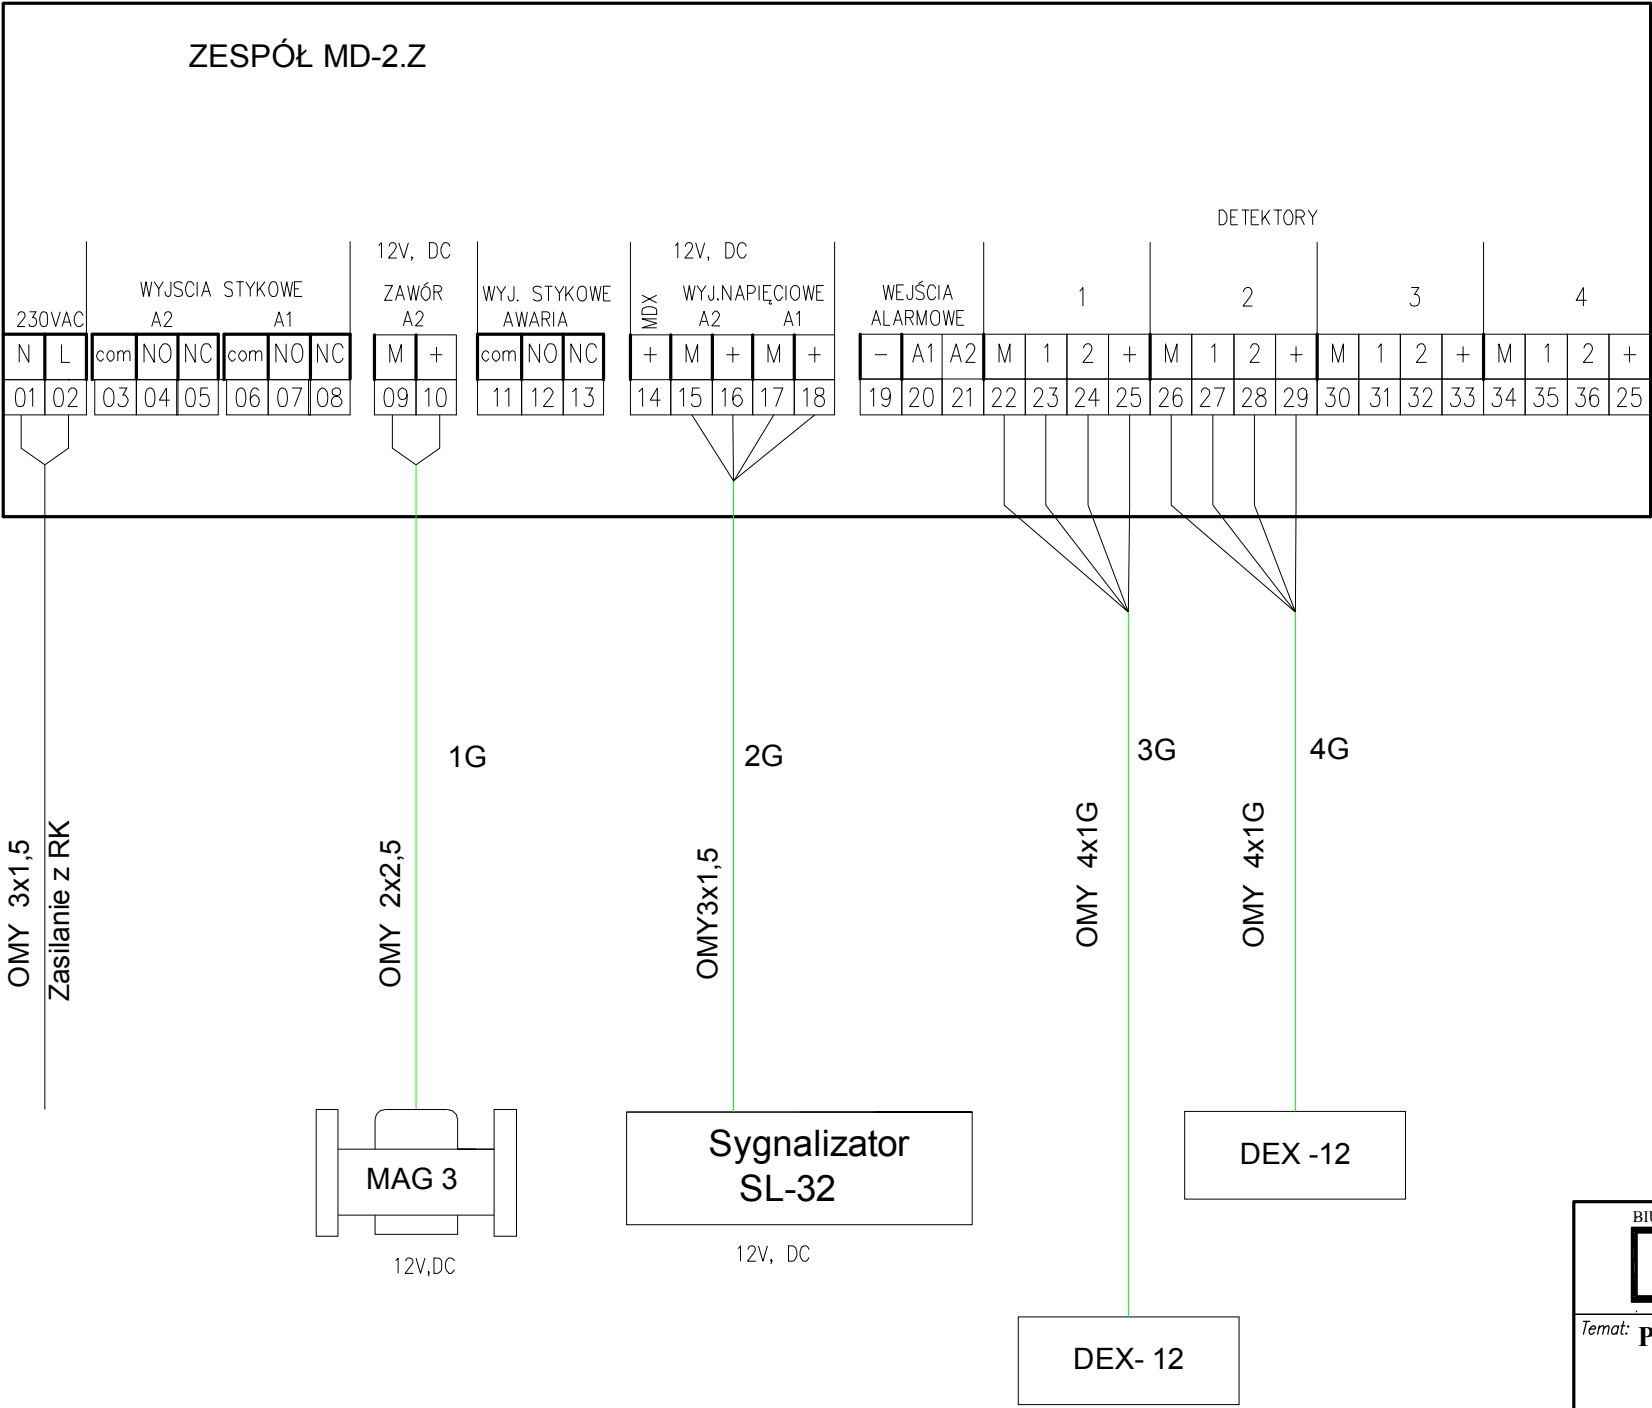

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI TN-S

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH		ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce tel. +48 41 346 35 39; fax +48 41 346 35 39 biuro@saniprojekt.pl	
SANIPROJEKT			
Temat: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTŁOWNIE GAZOWE WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ WEWNĘTRZNĄ W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM			
Adres:		ul. Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce Działka nr ewidencyjny 203, obręb 0030	
Inwestor:		Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce	
Faza:	P. BUDOWLANY	Branża:	ELEKTRYCZNA
Projektant:	mgr inż. Jan Madej		Upr. nr: 160/85
Sprawdzający:		inż. Sławomir Skrobisz	SWK/IE/0029/06
Tytuł rysunku:		DETEKCJA GAZU SCHEMAT IDEOWY	
Data:		08.13	
Skala:		Nr rys. E4	