


KOTŁOWNIA I - Q=60 kW, II - Q=60 kW
RZUT PARTER
Skala 1:50

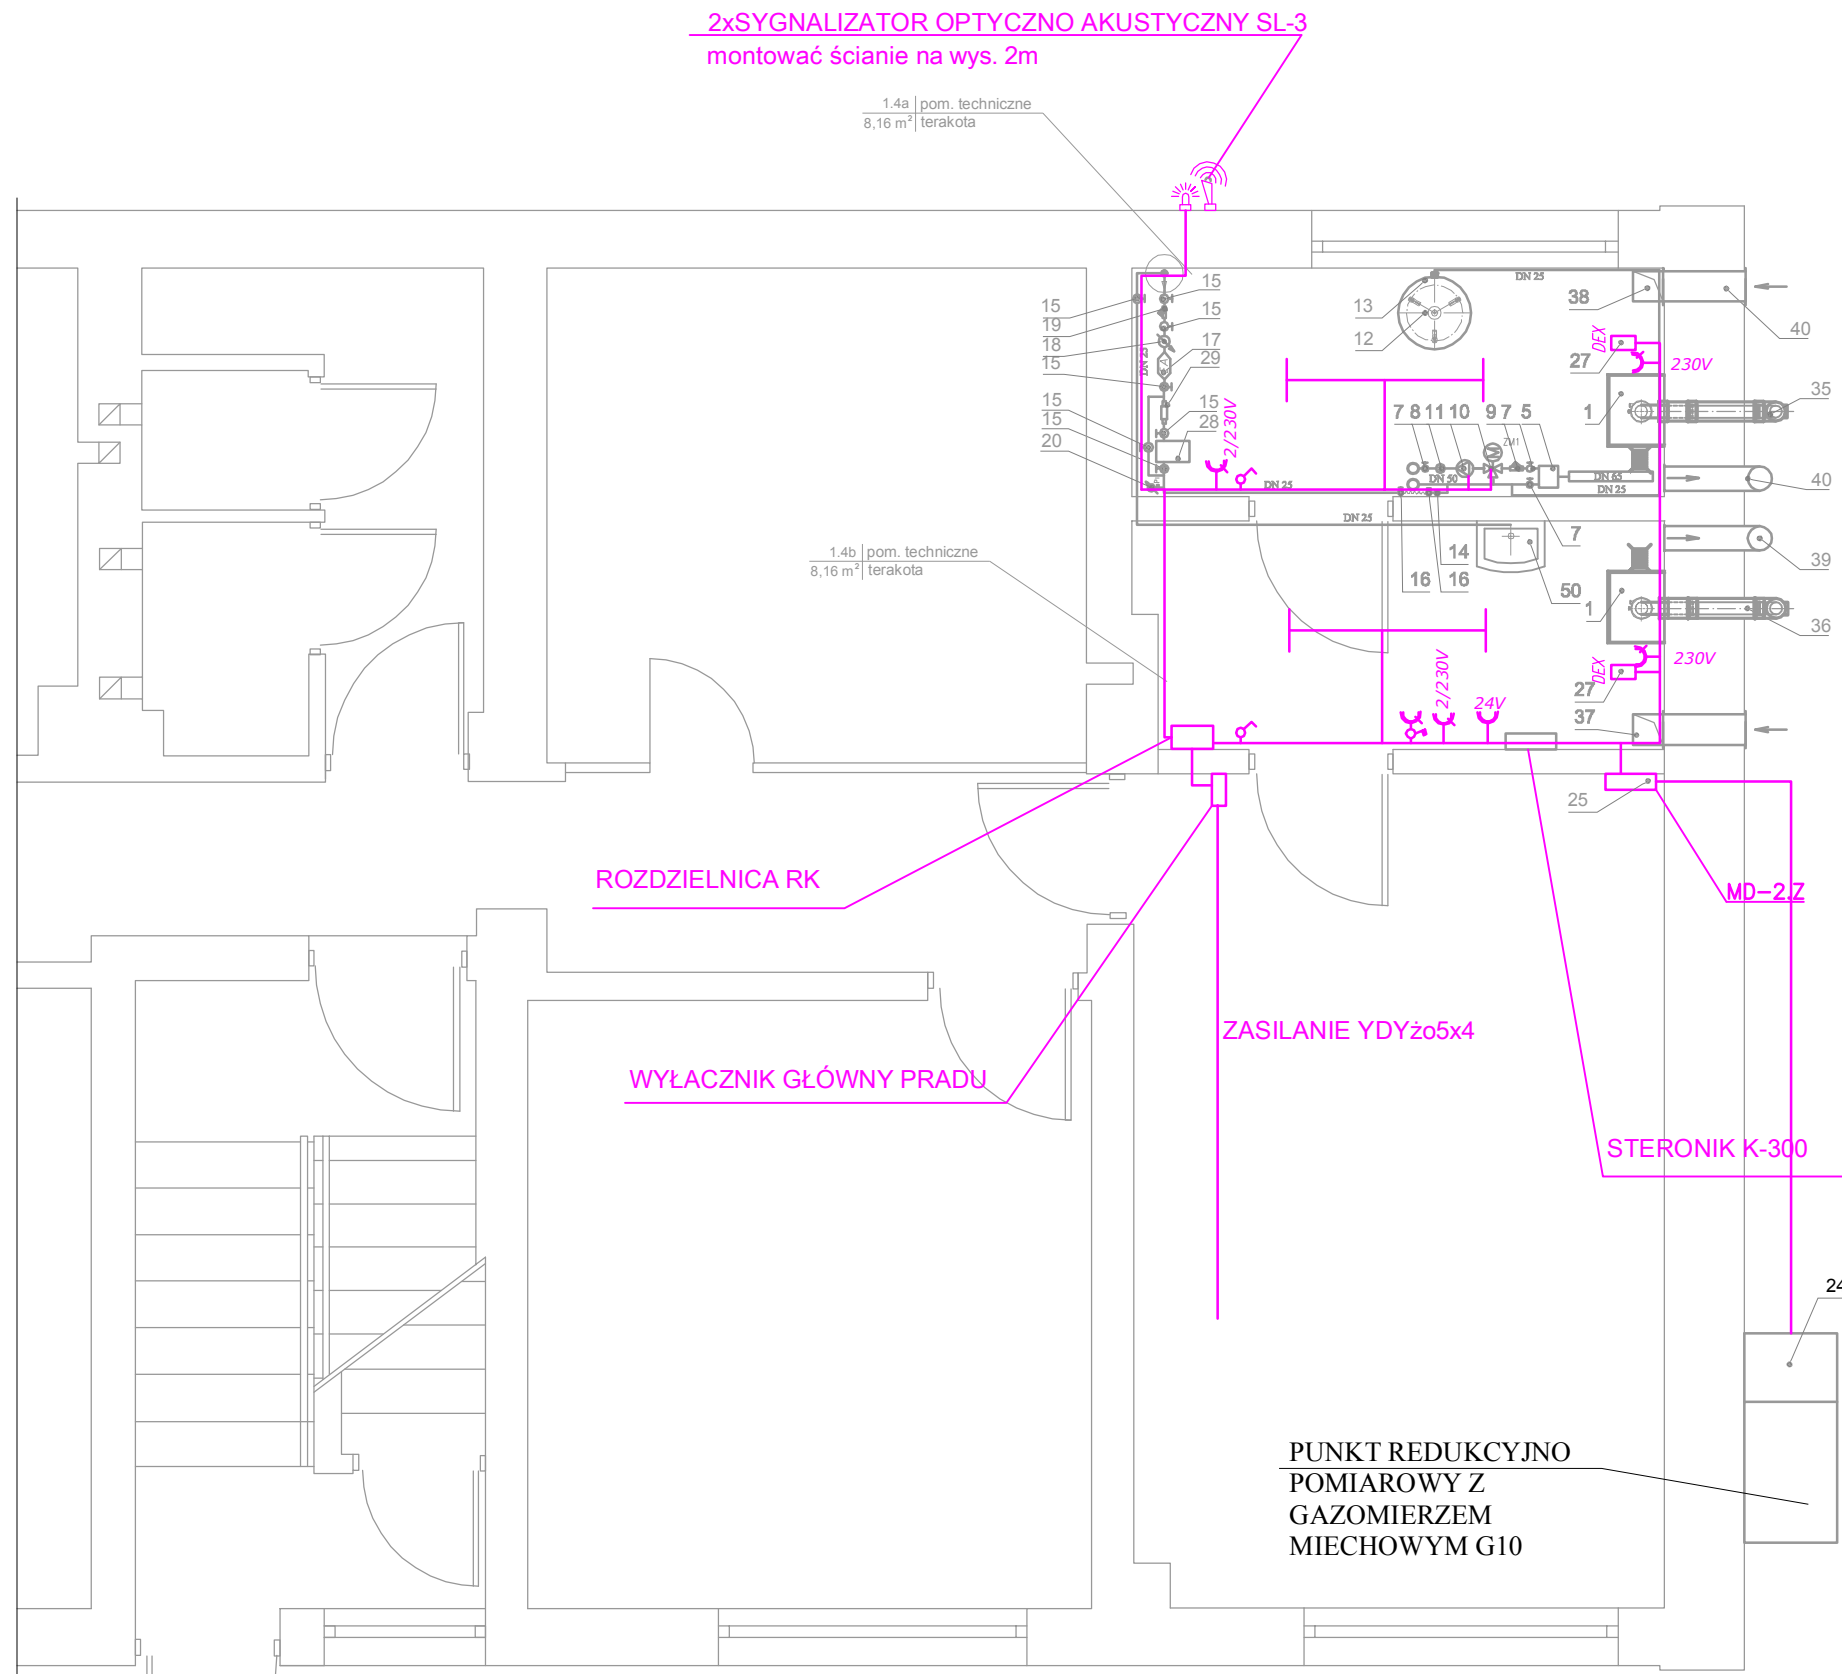

LEGENDA:

- 2/230V Gniazdo podwójne hermetyczne natynkowe 230VAC
- 24V Gniazdo hermetyczne natynkowe 24VAC
- 3f/400V Gniazdo hermetyczne natynkowe 3x400VAC z wyłącznikiem
- Wyłącznik natynkowy hermetyczny
- Oprawa hermetyczna 2x36W ,IP65

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI TN-S

- UWAGA:
- 1. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
 - 2. Przejścia przez ściany rurociągów o średnicach większych niż 40 mm uszczelnić ogniochronnie systemem zabezpieczeń przejść instalacyjnych np. FIREPRO firmy ROCKWOOL o odporności ogniowej równej tej przegrodzie.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH-		ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce			
<div><div>SANIPROJEKT</div></div>		tel. +48 41 346 35 39; fax + 48 41 346 35 39			
		biuro@saniprojekt.pl			
Temat: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA DWIE KOTŁOWNIE GAZOWE WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ WEWNĘTRZNĄ W BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNYM					
Adres:	ul. Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce Działka nr ewidencyjny 203, obręb 0030				
Inwestor:	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 203, 25-116 Kielce				
Faza:	P. BUDOWLANY	Branża:	ELEKTRYCZNA	Upr. nr	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Jan Madej		160/85		
Sprawdził:					
Sprawdzający:	inż. Sławomir Skrobisz		SWK/IE/0029/06		
Tytuł rysunku:			Data:	Skala:	Nr rys.
INST. ELEKTRYCZNA KOTŁOWNIA I i II RZUT PARTERU			08.13	1:50	E1